# 2000 SERIES ISOLATORS

## CENTER • BOLTED MOUNTS

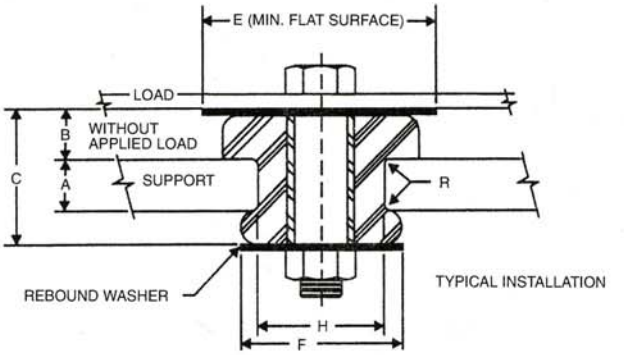





| PART NUMBER | MAX LOAD | AXIAL SPRING RATE (lbs/in.) | A | B | C | D | E (MIN) | F (MIN) | G | H | I | J | R (MIN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-01 | 30 | 1,000 | 0.31 | 0.22 | 0.69 | 0.40 | 1.25 | 1.10 | 0.81 | 0.75 | 1.09 | 0.80 | 0.06 |
| 2001-02 | 50 | 2,000 | | | | | | | | | | | |
| 2001-03 | 80 | 4,200 | | | | | | | | | | | |
| 2001-04 | 140 | 9,750 | | | | | | | | | | | |
| 2001-11 | 45 | 1,800 | 0.31 | 0.22 | 0.62 | 0.40 | 1.25 | 1.10 | 0.81 | 0.75 | 1.09 | 1.02 | 0.06 |
| 2001-12 | 75 | 3,000 | | | | | | | | | | | |
| 2001-13 | 125 | 5,000 | | | | | | | | | | | |
| 2001-14 | 160 | 6,400 | | | | | | | | | | | |
| 2002-01 | 130 | 2,000 | 0.41 | 0.38 | 1.00 | 0.47 | 2.00 | 1.50 | 1.24 | 1.12 | 1.75 | 1.25 | 0.06 |
| 2002-02 | 190 | 3,875 | | | | | | | | | | | |
| 2002-03 | 300 | 7,500 | | | | | | | | | | | |
| 2002-04 | 520 | 15,500 | | | | | | | | | | | |
| 2002-11 | 130 | 2,000 | 0.41 | 0.38 | 1.00 | 0.52 | 2.00 | 1.50 | 1.24 | 1.12 | 1.75 | 1.25 | 0.06 |
| 2002-12 | 190 | 3,875 | | | | | | | | | | | |
| 2002-13 | 300 | 7,500 | | | | | | | | | | | |
| 2002-14 | 520 | 15,500 | | | | | | | | | | | |
| 2003-01 | 230 | 3,400 | 0.50 | 0.53 | 1.00 | 0.53 | 2.25 | 1.70 | 1.35 | 1.25 | 2.00 | 1.25 | 0.06 |
| 2003-02 | 360 | 6,000 | | | | | | | | | | | |
| 2003-03 | 520 | 10,600 | | | | | | | | | | | |
| 2003-04 | 720 | 18,200 | | | | | | | | | | | |
| 2003-11 | 230 | 3,400 | 0.50 | 0.53 | 1.00 | .625 | 2.25 | 1.70 | 1.35 | 1.25 | 2.00 | 1.25 | 0.06 |
| 2003-12 | 360 | 6,000 | | | | | | | | | | | |
| 2003-13 | 520 | 10,600 | | | | | | | | | | | |
| 2003-14 | 720 | 18,200 | | | | | | | | | | | |

# 2000 SERIES ISOLATORS

## CENTER • BOLTED MOUNTS

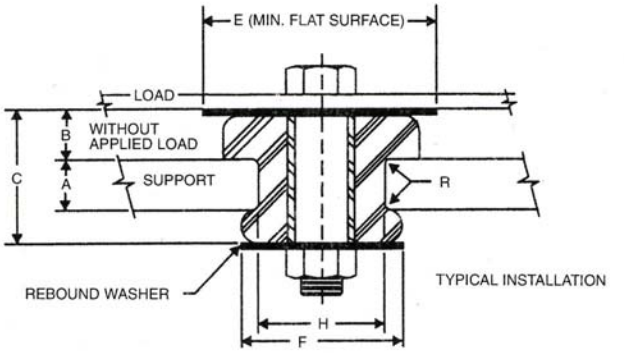





| PART NUMBER | MAX LOAD | AXIAL SPRING RATE (lbs/in.) | A | B | C | D | E (MIN) | F (MIN) | G | H | I | J | R (MIN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-01 | 230 | 3,400 | 0.62 | 0.53 | 1.38 | 0.53 | 2.25 | 1.70 | 1.35 | 1.25 | 2.00 | 1.61 | 0.06 |
| 2004-02 | 360 | 6,000 | | | | | | | | | | | |
| 2004-03 | 520 | 10,600 | | | | | | | | | | | |
| 2004-04 | 720 | 18,200 | | | | | | | | | | | |
| 2004-11 | 230 | 3,400 | 0.62 | 0.53 | 1.38 | 0.64 | 2.25 | 1.70 | 1.35 | 1.25 | 2.00 | 1.61 | 0.06 |
| 2004-12 | 360 | 6,000 | | | | | | | | | | | |
| 2004-13 | 520 | 10,600 | | | | | | | | | | | |
| 2004-14 | 720 | 18,200 | | | | | | | | | | | |
| 2005-01 | 400 | 4,450 | 0.75 | 0.62 | 1.75 | 0.64 | 2.85 | 2.20 | 1.61 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 0.06 |
| 2005-02 | 540 | 7,500 | | | | | | | | | | | |
| 2005-03 | 750 | 12,900 | | | | | | | | | | | |
| 2005-04 | 1100 | 22,000 | | | | | | | | | | | |
| 2006-01 | 600 | 5,200 | 0.93 | 0.71 | 2.00 | 0.64 | 3.50 | 2.50 | 1.96 | 1.81 | 2.97 | 2.22 | 0.12 |
| 2006-02 | 800 | 9,400 | | | | | | | | | | | |
| 2006-03 | 1100 | 15,000 | | | | | | | | | | | |
| 2006-04 | 1500 | 23,500 | | | | | | | | | | | |
| 2007-01 | 950 | 6,500 | 0.75 | 0.94 | 2.12 | 0.77 | 4.25 | 2.70 | 2.20 | 2.00 | 3.68 | 2.50 | 0.12 |
| 2007-02 | 1300 | 10,700 | | | | | | | | | | | |
| 2007-03 | 1850 | 18,500 | | | | | | | | | | | |
| 2007-04 | 2400 | 26,700 | | | | | | | | | | | |

# 2000 SERIES ISOLATORS

## CENTER • BOLTED MOUNTS

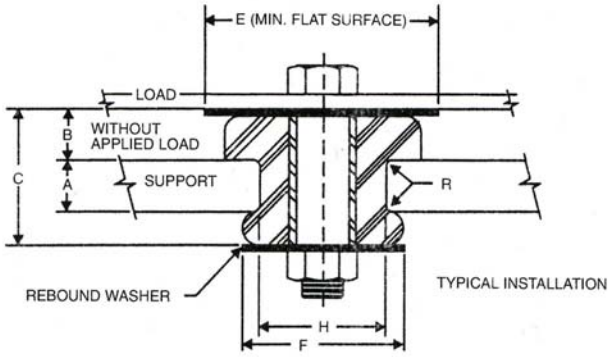


TYPICAL INSTALLATION




| PART NUMBER | MAX LOAD | AXIAL SPRING RATE (lbs/in.) | A | B | C | D | E (MIN) | F (MIN) | G | H | I | J | R (MIN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-01 | 60 | 660 | .38 | .55 | 1.07 | .41 | 1.50 | 1.50 | .95 | .875 | 1.25 | 1.44 | .06 |
| 2012-02 | 100 | 1,112 | | | | | | | | | | | |
| 2012-03 | 200 | 2,230 | | | | | | | | | | | |
| 2012-04 | 300 | 3,300 | | | | | | | | | | | |
| 2012-11 | 60 | 660 | .38 | .55 | 1.07 | .34 | 1.50 | 1.50 | .95 | .875 | 1.25 | 1.44 | .06 |
| 2012-12 | 100 | 1,112 | | | | | | | | | | | |
| 2012-13 | 200 | 2,230 | | | | | | | | | | | |
| 2012-14 | 300 | 3,300 | | | | | | | | | | | |